


ไปเขาน้อย
219050585 6000214329

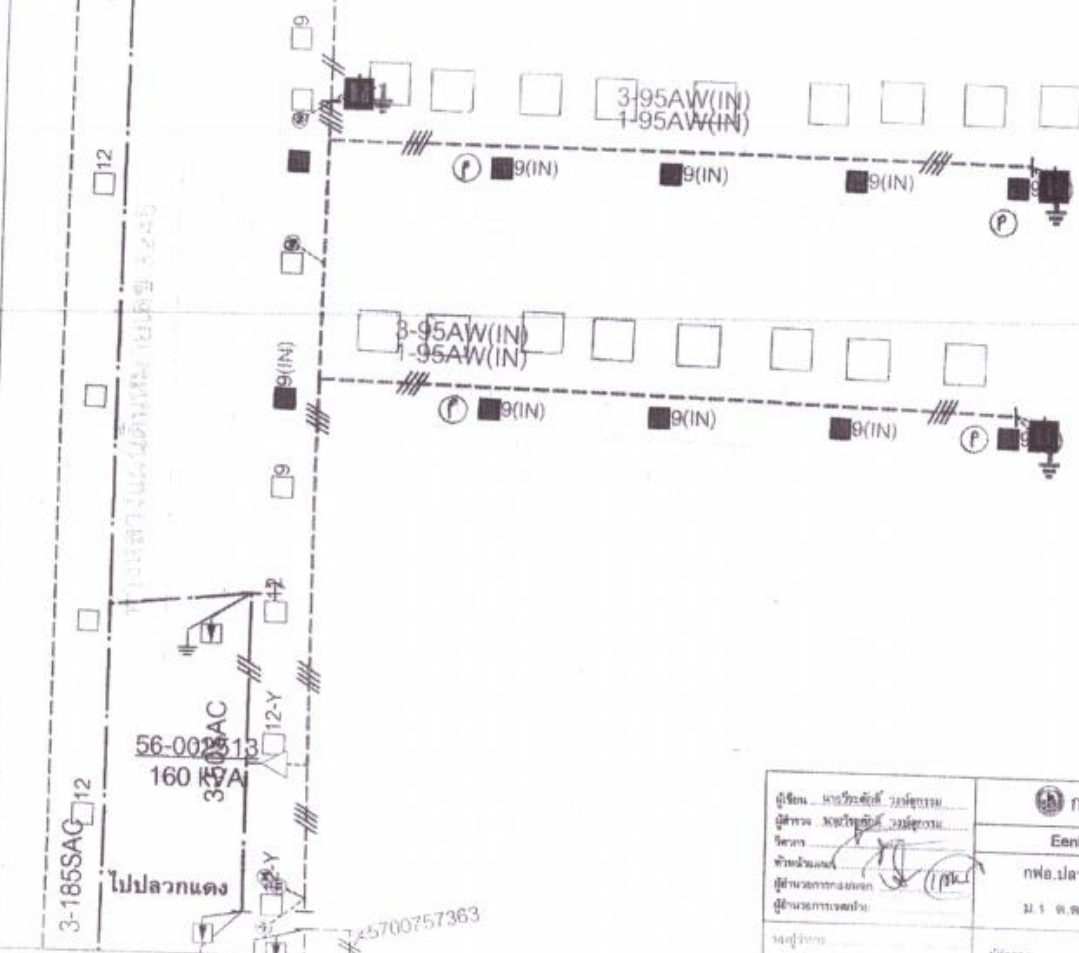

หมายเหตุ

- ระบบจำหน่ายแรงต่ำบริเวณแยกหม้อแปลง
ระบบ 3 เฟส ขนาด 160 KVA PEA 56-002513
หม้อแปลงติดตั้งอยู่ในบริเวณเขาน้อย
ขอติดตั้งเคเบิลระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์
จำนวน 25 เครื่อง
P เทโคโนเสา
081-9450957

378

C-61-H-PLDCS.0461
101.23166
13.01518

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาถนน 9 เมตร	10 คัน
□	เสาโผล่ 4 เมตร	คัน
□	เสาตีดิน 10 เมตร	คัน
—	สายแรงดัน 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	400 ม.
—	สายแรงต่ำขนาด 30KV ชนิด 50AW	ม.
—	หม้อแปลง LT	ชุด
+	เสาฟ้า LT	6 ชุด
↓	สายต่อดิน LT	1 ชุด
⚡	Disconnecting Switch	ชุด
DS	Load Break SW	ชุด
⚡	Load Break	ชุด
⚡	Dropout Fuse	ชุด
△	ฟลอรปริง	เฟือง
+	Capacitor	เครื่อง
⊞	Rectifier	ชุด

ผู้เขียน นายวิชาญ วัฒนสุข ผู้สำรวจ นายวิชาญ วัฒนสุข วิชา นายวิชาญ วัฒนสุข วิชา นายวิชาญ วัฒนสุข ผู้สำรวจระบบหม้อแปลง นายวิชาญ วัฒนสุข ผู้ควบคุมการก่อสร้าง นายวิชาญ วัฒนสุข วันที่ 11/11/2561	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Enit PEA Generate TitleBox	ใต้หม้อแปลง ใต้หม้อแปลง ใต้หม้อแปลง
	กฟอ.ปลวกแดง - นายวิชาญ วัฒนสุข ม. 1 ต.ศาลาธิร์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	วันที่ติดตั้ง 17 ตุลาคม 2561 ใต้หม้อแปลง ใต้หม้อแปลง ใต้หม้อแปลง

3-185SAG 12
ไปปลวกแดง
56-000513
160 KVA
3Y
12-Y
#5700757363