



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(ผคท.กบป.กบ.จ.3)
 เลขที่รับ..... 284.....
 รับที่รับ..... 2. กรกฎาคม 2563.....
 OMS.No..... 2714243593.....
 รหัสอุปกรณ์..... TTU09VR-401.....

จาก พชง.กฟส.ร.ร.

ถึง ผจก.กฟส.ร.ร.

เลขที่ ๑.3 รร.(กบ.)-

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงปฏิบัติงาน

เรียน ผจก.กฟส.ร.ร.ผ่าน ทผ.กบ.

ตามที่ กฟพ. รัตนบุรี ได้มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ เขียมทอง ตำแหน่ง พชง. 6. กฟส.ร.ร. เบอร์โทรศัพท์ 089-9494542 เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อรองรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เครวี โลว์ สฟ.สร.3 - สฟ.ร.ร.ช่วงจุดแบ่งแดน กฟส.ทต/กฟส.ร.ร. ถึง หน้าร้านหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ หมายเลขงาน P-TDD01.1-F-RABD0.0001

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่บริเวณ SF6 ชั่วคราวสะพานมูล กฟส.ท่าตูม ถึง TTU09VS-604 (SF6 ชั่วคราวแยก บ.แก) โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา 22 ม. , 12.20 ม.
- พาดสาย SAC 185 ตร.มม.

ปฏิบัติงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเวลา 17.00 น. เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะแจ้งให้ ผกป.ร.ร.และ ผคพ.จ.3 ทราบเพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

(นายณัฐพงษ์ เขียมทอง)
พชง.ผกป.ร.ร.



ปฏิบัติตามแผนดินที่

เรียน ออก.บป.จ.3

ผคพ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอพร้อมนี้
ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายณรินทร์ นวนเงินดี)

ผคพ.ปฏิบัติงานแทน ทผ.คพ.จ.3

ที่ ผคพ.กบป.จ.3... 35-0-3-2563 = 3 ก.ค. 2563
เรียน ผจก.กฟพ. 55.7.กค.

- อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย
- ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอจึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายณฐกัญญา อธิวงษ์)

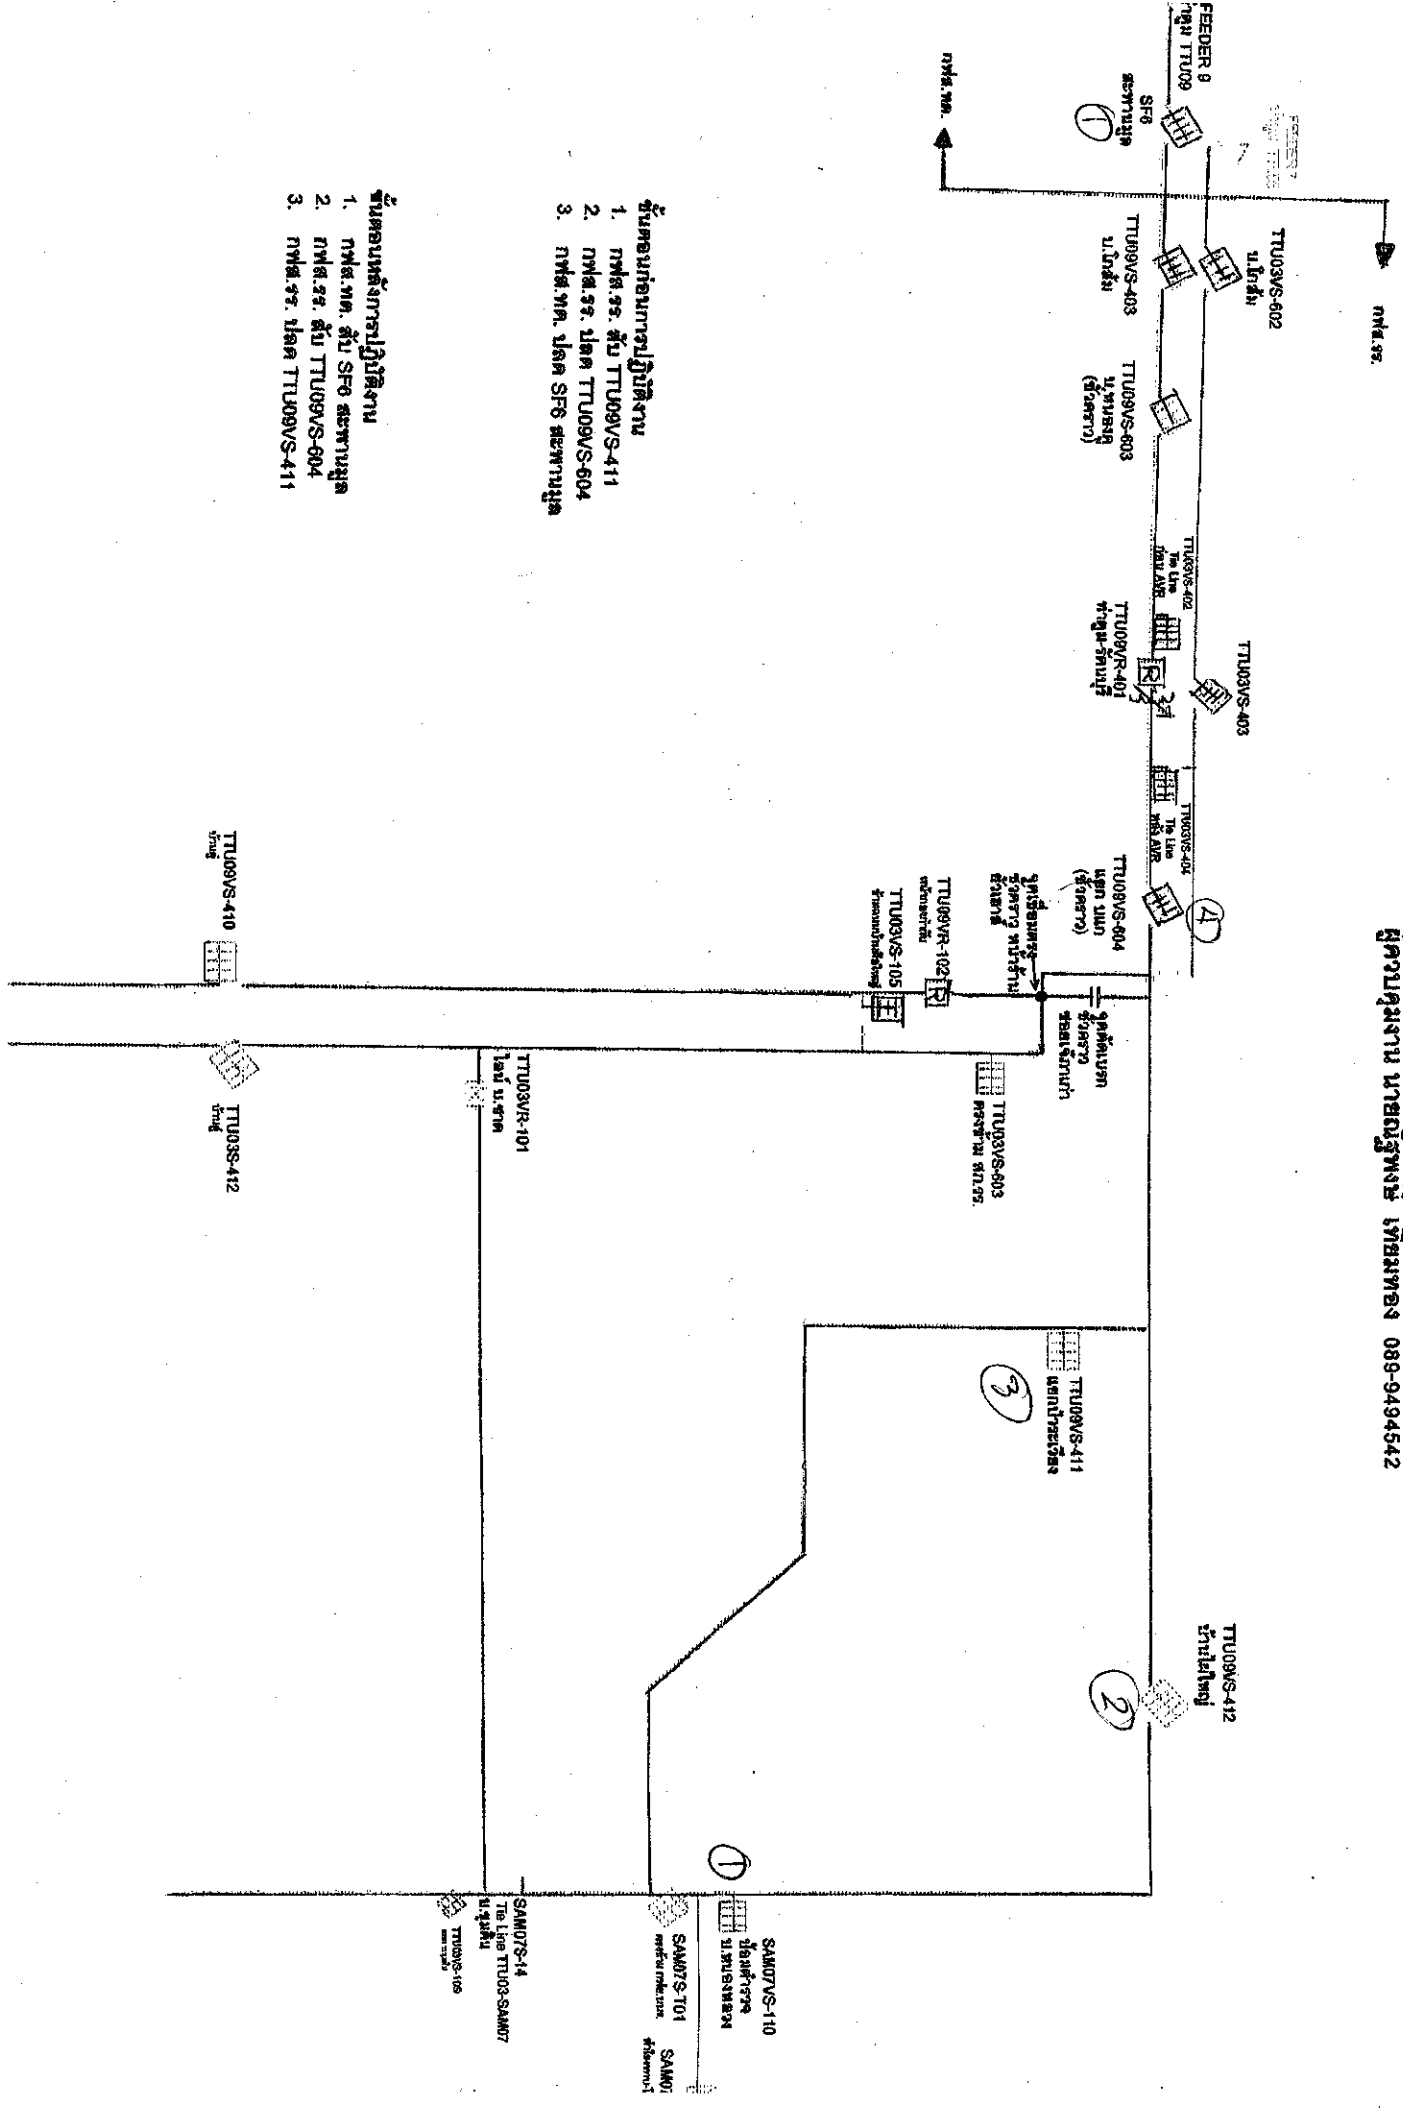
เรียน.....ผจก.ร.ร.....
ผกป.ร.ร..... พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
 แล้วเห็นควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้มีผู้ใช้ไฟเฉพาะราย
 ที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไปที่ได้รับผลกระทบ
 จำนวน-..... ราย ตามแผนผังแนบ
 (ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย เจริญศรี)
 ทผ.กบ.ร.ร.

ที่จ.3 รร.(บ.ท.)-.....
 เรียน ออก.บป.จ.3 (ผคพ.กบป.จ.3)
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 (ลงชื่อ).....
 (นายทรงฤทธิ์สถิต อธิพิลไพศาล)
 ผจก.กฟส.ร.ร. ๒ กค. ๒๕๖๓

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ เริ่มดับไฟ เวลา.....น. (นาย.....) ผค.บป.จ.3 (ผู้แจ้ง)
 แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา.....น. (นาย.....) ผู้แจ้ง
 จ่ายไฟคืนได้ เวลา.....น. (นาย.....) ผู้แจ้ง
 - 3 ก.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.ร.ร.
 ขอนิพนธ์มีบัตรปลดต่อเครื่อง หรือ เราในไม่ความส่งของทางโทร เพื่อมีบันทึกการเกิด fault
 และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนดำเนินการขออนุมัติ

แผนผัง Single Line งานตีบไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ของสำนักงานก่อสร้าง
ระบบส่ง 115 เควี (สฟ. สุรินทร์-สฟ. ลือชัยบุรี) วันที่ 8-31 ก.ค. 63
ผู้ควบคุมงาน นายณัฐพงษ์ เทียมทอง 089-9494542



ข้อมูลก่อนการปฏิบัติงาน

1. กฟส.จ. สับ TTU03VS-411
2. กฟส.จ. ปลด TTU03VS-604
3. กฟส.ทค. ปลด SF6 สะพานสูง

ขั้นตอนหลังการปฏิบัติงาน

1. กฟส.ทค. สับ SF6 สะพานสูง
2. กฟส.จ. สับ TTU03VS-604
3. กฟส.จ. ปลด TTU03VS-411

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ขั้นตอนปฏิบัติงานวันที่ 8-31 ก.ค.63


KYT <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว		PPE <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว			
ขั้นตอน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	สับ	SAM07VS-110		กพย.นทร.	
2	ปลด	TTU09VS-412		กฟส.รร.	
3	สับ	TTU09VS-411		กฟส.รร.	
4	ปลด	TTU09VS-604+Lock คาน		กฟส.รร.	
5	ปลด	TTU09VS-601+Lock คาน		กฟส.ทต.	
6	ตรวจสอบแรงดันและช็อตกราวด์จุดปฏิบัติงาน			กฟส.ทต., รร.	


ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ


7	ปลดช็อตกราวด์จุดปฏิบัติงาน			กฟส.ทต., รร.	
8	สับ	TTU09VS-601+ปลดLockคาน		กฟส.ทต.	
9	สับ	TTU09VS-604+ปลดLockคาน		กฟส.รร.	
10	ปลด	TTU09VS-411		กฟส.รร.	
11	สับ	TTU09VS-412		กฟส.รร.	
12	ปลด	SAM07VS-110		กพย.นทร.	

หมายเหตุ

1. ก่อนการดำเนินการ สับ/ปลด อุปกรณ์ ให้ตั้งการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติทำงานปิดกลับเพียงครั้งเดียว
2. ตรวจสอบแรงดัน และ ช็อตกราวด์ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน
3. ติดต่อศูนย์ กฟผ.3 ก่อนดำเนินการทำสวิตซ์ชิง

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกสวิตซ์ชิง
นายณรงค์ รตจันทร์พะเนา พชง.ผคฟ.กคร.ธ.3

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ชิง
นายฤทธิมาณพ มทรณพ พชง.ผคฟ.กคร.ธ.3 < 2 ค.ค. 2563 >

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติสวิตซ์ชิง (นายนิรันดร์ แนวเงินดี)
ชม.คฟ. ปฏิบัติงานแทน ทน.คฟ.ธ.3